

нач

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека

по Ханты-Мансийскому автономному округу – ЮГРЕ

Территориальный отдел в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе

ул. Набережная 12, г. Нефтеюганск, Ханты-Мансийский автономный округ – ЮГР, Тюменская область, 628309

телефон: 8 (3463)-221138

факс: 8 (3463)-234480

e-mail: gpo-yugansk@mail.ru

ОКПО 76830253, ОГРН 1058600003681, ИНН/КПП 8601024794/860101001

29.01.2019г. № 206

на №

от

Главе города Пыть-Ях
Морозову А.Н.

adm@gov.86.org

УВЕДОМЛЕНИЕ

(на основании ст.23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года
№416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»)

Территориальный отдел Управления Роспотребнадзора в г. Нефтеюганске, Нефтеюганском районе и г. Пыть-Яхе в рамках осуществления государственного санитарно - эпидемиологического надзора за соблюдением требований санитарного законодательства ФЗ № 52-ФЗ от 30.03.99г. и законодательства в сфере защиты прав потребителей ФЗ №2300 –01 сообщает, что по результатам социально-гигиенического мониторинга осуществляемого согласно программы «Мониторинговых наблюдений за факторами среды обитания, с перечнем контролируемых показателей в точках мониторинга в МО» (постановления Правительства РФ «Об утверждении Положения о социально-гигиеническом мониторинге» от 02.02.06г №60) и федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора качества питьевой воды средние уровни показателей питьевой воды после водоподготовки гарантирующими организациями г.Пыть-Ях, исследованных в течение календарного 2018 года, не соответствуют нормативам качества и безопасности питьевой воды.

Средние показатели проб питьевой воды отобранных на ВОС «Южно-Балыкского
ГПЗ» -филиал «СибурТюменьГаз» после водоподготовки в рамках СГМ:

№ п/п	Показатели	Результат исследования	Гигиенический норматив	Ед.измер
		выход с ВОС		
1	Аммиак (по азоту)	1,37	не более 1,5	мг/дм3
2	Железо	1,10	не более 0,3	мг/дм3
3	Нитраты (по NO3)	менее 0,62	не более 45	мг/дм3
4	Нитриты (по NO2)	Менее 0,003	не более 3	мг/дм3
5	Сульфаты	5,76	не более 500	мг/дм3
6	Марганец	менее 0,022	не более 0,1	мг/дм3
7	Свинец	Менее 0,02	не более 0,03	мг/дм3

8	Медь	0,020	не более 1	мг/дм3
9	Цинк	0,01	не более 5	мг/дм3
10	Хлориды	95,5	не более 350	мг/дм3
11	Жесткость общая	1,25	не более 7	оЖ
12	pH	7,5	от 6 до 9	мгО2/дм3
13	Окисляемость перманганатная	5,88	не более 5	мг/дм3
14	Общая минерализация (сухой остаток)	450,9	не более 1000	мг/дм3
15	Нефтепродукты (суммарно)	0,026	не более 0,1	баллы
16	Запах при 20 °С	1,5	не более 2	баллы
17	Запах при 60 °С	2,5	не более 2	баллы
18	Мутность	2,05	не более 1,5	мг/дм3
19	Привкус	3	не более 2	баллы
20	Цветность	24,33	не более 20	град.
21	Фтор	0,125	1,5	мг/л
22	Гидрооксибензол (Фенол)	менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм3
23	Алюминий остаточный	менее 0,11	не более 0,5	мг/дм3
24	ПАВанионоактивные	менее 0,025	не более 0,5	мг/дм3
25	Кадмий	менее 0,0001	не более 0,001	мг/дм3

Средние уровни показателей качества питьевой воды с учетом допустимой ошибки метода определения по показателям, отобранных на ВОС «ЮБ ГПЗ» за период 2018 года, с учетом требований №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011г. не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации (ПДК) химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования» по органолептическим показателям (запах при 60 градусах, цветность, мутность, привкус), содержанию железа, аммиак (по азоту), и обобщённым (окисляемость перманганатная) показателям. Экспертное заключение №НЮ.15.У.00096.01.19 от 25.01.2019г.

Средние уровни показателей качества питьевой воды централизованной системы хозяйственно-питьевого водоснабжения, отобранных после водоподготовки в разводящей сети, в рамках СГМ и надзорных мероприятий (выход на город ВОС№1 подземный водозабор, разводящая сеть (холодное водоснабжение) за период 2018 год

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя: МУП «УГХ» гПыть-Ях - ВОС-1 (г. Пыть-Ях, 1 микрорайон «Нефтяников»):

№	Показатели	Результат исследований	Гигиенически	Единицы
---	------------	------------------------	--------------	---------

п/п		ВОС №1	Разводящая водопроводная сеть (холодная)	Разводящая водопроводная сеть (горячая)	норматив	измерения
1	Аммиак (по азоту)	1,82	1,21	-	не более 1,5	мг/дм ³
2	Железо	0,31	0,44	-	не более 0,3 (1)	мг/дм ³
3	Нитраты (по NO ₃)	Менее 0,1	Менее 0,1	-	45	мг/дм ³
4	Нитриты (по NO ₂)	Менее 0,003	Менее 0,003	-	не более 3	мг/дм ³
5	Сульфаты	3,27	-	-	не более 500	мг/дм ³
6	Кадмий	менее 0,0001	менее 0,0002	-	не более 0,001	мг/дм ³
7	Марганец	0,026	0,026	-	не более 0,1	мг/дм ³
8	Мышьяк	-	0,005	-	не более 0,05	мг/дм ³
9	Никель	-	-	-	не более 0,1	мг/дм ³
10	Свинец	менее 0,02	менее 0,0002	-	не более 0,03	мг/дм ³
11	Медь	менее 0,01	Менее 0,1	-	не более 1	мг/дм ³
12	Цинк	0,004	Менее 0,003	-	не более 5	мг/дм ³
13	Фтор	0,170	-	-	не более 1,5	мг/дм ³
14	Хлориды	94,8	-	-	не более 350	мг/дм ³
15	Щелочность	-	-	-	не более 7	мг/дм ³
16	Жесткость общая	1,76	-	-	не более 7	оЖ
17	рН	7,4	-	-	от 6 до 9	единицы рН
18	Окисляемость перманганатная	6,2	3,77	-	не более 5	мгО ₂ /дм ³
19	Общая минерализация (сухой остаток)	501,0	-	-	не более 1000 (1500)	мг/дм ³
20	ПАВанионо-активные	менее 0,025	-	-	не более 0,5	мг/дм ³
21	Нефтепродукты (суммарно)	менее 0,005	-	-	не более 0,1	мг/дм ³
22	Формальдегид	-	-	-	не более 0,5	мг/дм ³
23	Гидроксибензол (Фенол)	менее 0,0005	-	-	не более 0,001	мг/дм ³
24	Запах при 20 °С	1	0,75	-	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	2	1,25	-	не более 2	баллы
26	Мутность	Менее 0,34	0,95	-	не более 1,5 (2)	мг/дм ³
27	Привкус	2	2,02	-	не более 2	баллы
28	Цветность	16,48	14,76	-	не более 20 (35)	град.
29	Алюминий остаточный	Менее 0,04	Менее 0,04	-	Не более 0,5	мг/дм ³
30	Полифосфаты	-	-	-	Не более 3,5	мг/дм ³

18	Окисляемость перманганатная	7,66	5,39	6,4	не более 5	мгО2/дм3
19	Общая минерализация (сухой остаток)	539,6	-	-	не более 1000 (1500)	мг/дм3
20	ПАВанионо-активные	Менее 0,025	-	-	не более 0,5	мг/дм3
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,0075	-	-	не более 0,1	мг/дм3
22	Формальдегид	-	-	-	не более 0,5	мг/дм3
23	Гидроксibenзол (Фенол)	Менее 0,0005	-	-	не более 0,001	мг/дм3
24	Запах при 20 °С	1,5		2	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	2,5		3	не более 2	баллы
26	Мутность	0,51		1,79	не более 1,5 (2)	мг/дм3
27	Привкус	3,5		3,5	не более 2	баллы
28	Цветность	63,84		60,84	не более 20 (35)	град.
29	Ртуть	-	менее 0,00001	-	0,0005	мг/дм3

Средние уровни показателей качества отобранных в течение 2018 г. проб питьевой воды после водоподготовки и разводящей сети (холодная, горячая водопроводная вода) на ВОС -2 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:

-на выходе с ВОС-2, - по показателям: окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту), запах при 60 °С, привкус;

-разводящей сети, (горячего водоснабжения) - по показателям: запах при 60 °С, цветность, окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту), привкус;

-разводящей сети, (холодного водоснабжения) - по показателям: мутность, цветность, окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту), привкус.


Экспертное заключение №НЮ.15.У.00096.01.19 от 25.01.2019г.

Средние уровни показателей качества питьевой воды, отобранных после водоподготовки в рамках СГМ и надзорных мероприятий (выход на город ВОС№3 подземный водозабор, разводящая сеть (холодное, горячее водоснабжение) за период 2018 год

Наименование юридического лица или индивидуального предпринимателя:

МУП «УГХ» г.Пыть-Ях - ВОС-3(г.Пыть-Ях, 10 микрорайон «Мамонтово»:

№ п/п	Показатели	Результат исследований			Гигиенический норматив	Единица измерения
		ВОС №3	Разводящая водопроводная	Разводящая водопроводная сеть		

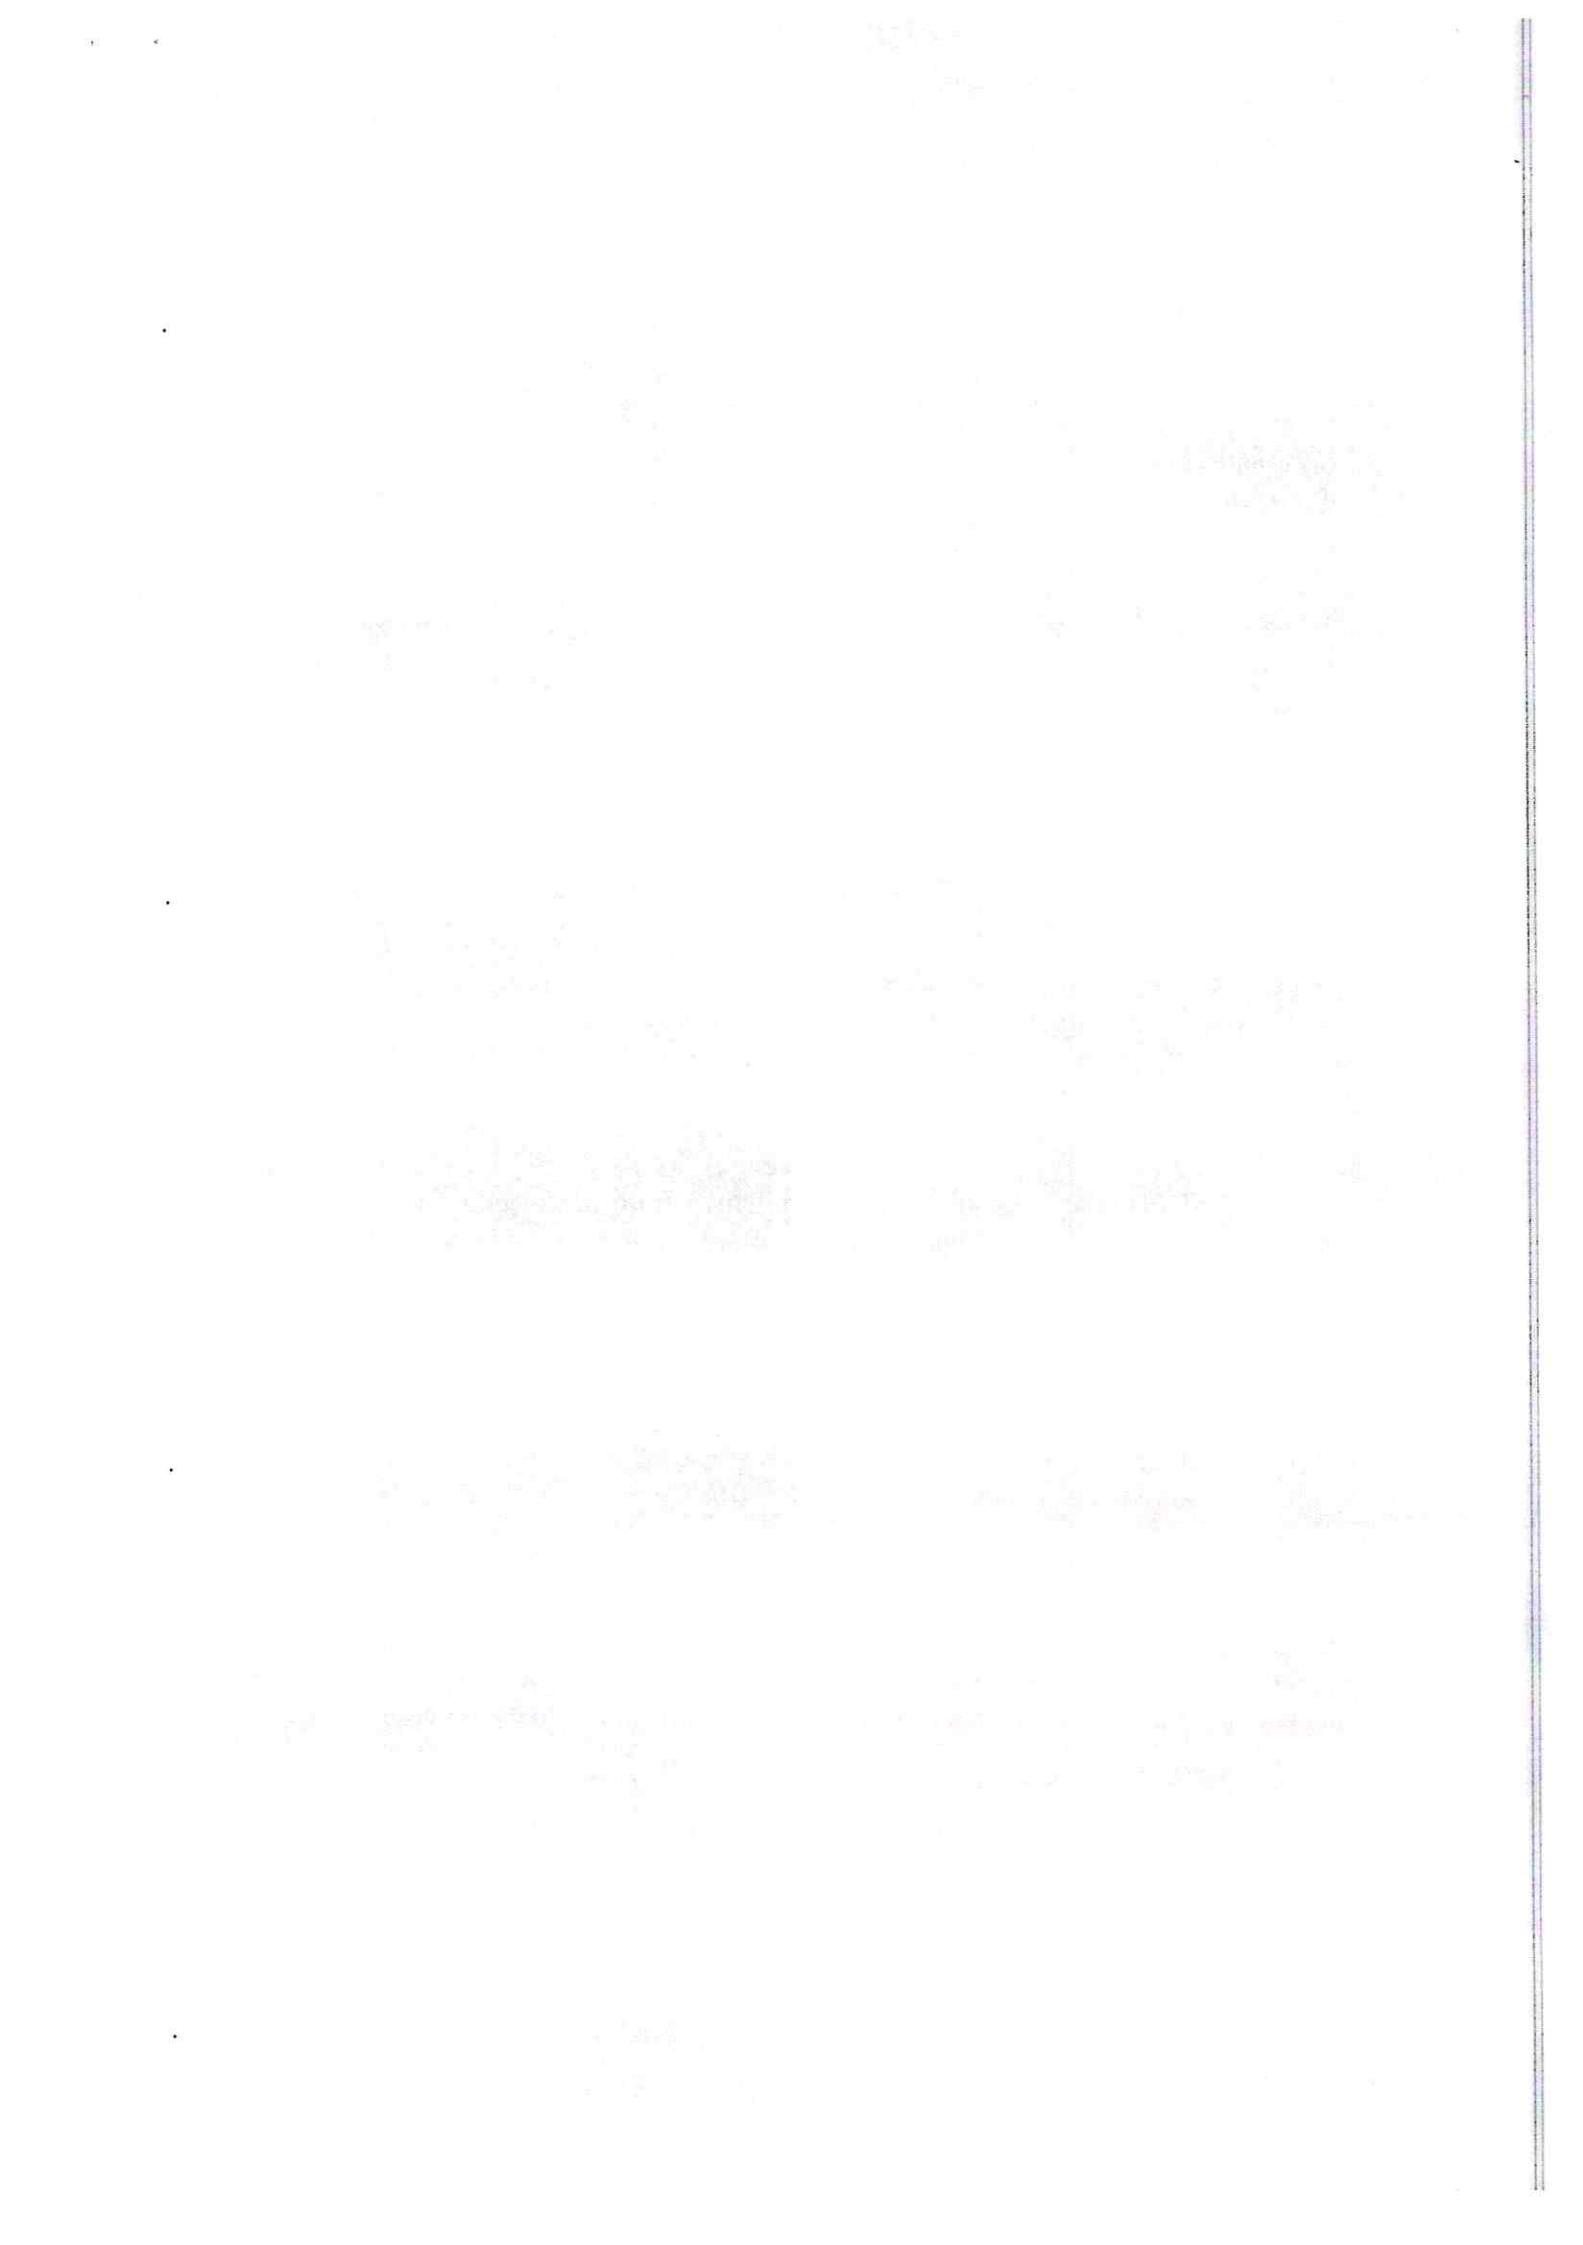

			сеть (холодная)	(горячая)		
1	Аммиак (по азоту)	1,88	1,17	1,5	не более 1,5	мг/дм ³
2	Железо	1,34	0,36	0,29	не более 0,3 (1)	мг/дм ³
3	Нитраты (по NO ₃)	Менее 0,1	-	-	45	мг/дм ³
4	Нитриты (по NO ₂)	0,017	-	-	не более 3	мг/дм ³
5	Сульфаты	11,68	-		не более 500	мг/дм ³
6	Кадмий	Менее 0,0001	Менее 0,0002	0,0002	не более 0,001	мг/дм ³
7	Марганец	5,87	0,56	0,024	не более 0,1	мг/дм ³
8	Мышьяк	-	Менее 0,005	Менее 0,005	не более 0,05	мг/дм ³
9	Никель	-	-	-	не более 0,1	мг/дм ³
10	Свинец	Менее 0,02	Менее 0,0002	0,0002	не более 0,03	мг/дм ³
11	Медь	Менее 0,01	-	-	не более 1	мг/дм ³
12	Цинк	0,012	-	-	не более 5	мг/дм ³
13	Фтор	0,280	-	-	не более 1,5	мг/дм ³
14	Хлориды	91,3	-	-	не более 350	мг/дм ³
15	Щелочность	-	-	-	не более 7	мг/дм ³
16	Жесткость общая	1,03	-	-	не более 7	оЖ
17	pH	7,65	7,58	7,4	от 6 до 9	единицы pH
18	Окисляемость перманганатная	7,44	4,21	4,34	не более 5	мгO ₂ /дм ³
19	Общая минерализация (сухой остаток)	512,2	-	-	не более 1000 (1500)	мг/дм ³
20	ПАВанионо-активные	Менее 0,025	-	-	не более 0,5	мг/дм ³
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,022	-	-	не более 0,1	мг/дм ³
22	Формальдегид	-	-	-	не более 0,5	мг/дм ³
23	Гидроксибензол (Фенол)	Менее 0,0005	-		не более 0,001	мг/дм ³
24	Запах при 20 °С	1,5	-	-	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	2,5	-	-	не более 2	баллы
26	Мутность	0,48	0,56	0,6	не более 1,5 (2)	мг/дм ³
27	Привкус	3,5	-	-	не более 2	баллы
28	Цветность	52,33	14,24	9,21	не более 20 (35)	град.
29	Ртуть	-	Менее 0,0001	-	0,0005	мг/дм ³



18	Окисляемость перманганатная	8,56	8,18	9,14	не более 5	мгО2/дм3
19	Общая минерализация (сухой остаток)	380,5	-	-	не более 1000 (1500)	мг/дм3
20	ПАВанионо-активные	Менее 0,025	0,03	0,04	не более 0,5	мг/дм3
21	Нефтепродукты (суммарно)	0,02	-	-	не более 0,1	мг/дм3
22	Формальдегид	-	0,03	0,04	не более 0,5	мг/дм3
23	Гидроксibenзол (Фенол)	Менее 0,0005	Менее 0,0005	Менее 0,0005	не более 0,001	мг/дм3
24	Запах при 20 °С	2	2	2	не более 2	баллы
25	Запах при 60 °С	3	3	3	не более 2	баллы
26	Мутность	2,2	1,86	3,69	не более 1,5 (2)	мг/дм3
27	Привкус	4	3,25	4	не более 2	баллы
28	Цветность	108,53	86,48	125,73	не более 20 (35)	град.
29	Полифосфаты	-	0,03	-	Не более 3,5	мг/дм3
30	Алюминий остаточный	-	менее 0,04	менее 0,04	Не более 0,5	мг/дм3

— Средние уровни показателей качества отобранных в течение 2018 г. проб питьевой воды после водоподготовки и разводящей сети (холодная, горячая водопроводная вода) на ВОС -4 не соответствуют требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения» (с изменениями на 28 июня 2010г.), ГН 2.1.5.1315-03 «Предельно-допустимые концентрации химических веществ в воде водных объектов хозяйственно-питьевого и культурно-бытового водопользования»:

-на выходе с ВОС-4 по показателям: запах при 60 °С, привкус, мутность. цветность, окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту);

-разводящей сети (горячего водоснабжения) - по показателям: запах при 60 °С, привкус, мутность. цветность, окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту);

-разводящей сети (холодного водоснабжения) - по показателям: запах при 60 °С, привкус, цветность.. мутность. окисляемость перманганатная, железо, аммиак (по азоту).

Экспертное заключение №НЮ.15.У.00096.01.19 от 25.01.2019г.

В соответствии с требованиями ст. 23 Федерального закона Российской Федерации от 7 декабря 2011года №416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении» Вам необходимо до 01.03.2019г. внести изменения в техническое задание на разработку или корректировку инвестиционной программы в части учета мероприятий по приведению качества питьевой воды, включая горячую воду в соответствие с установленными требованиями.

Начальник ТО УФС РИН

А.Г.Щербаков

Балабух М.М.
Тел. 8 3463 22-14-53

